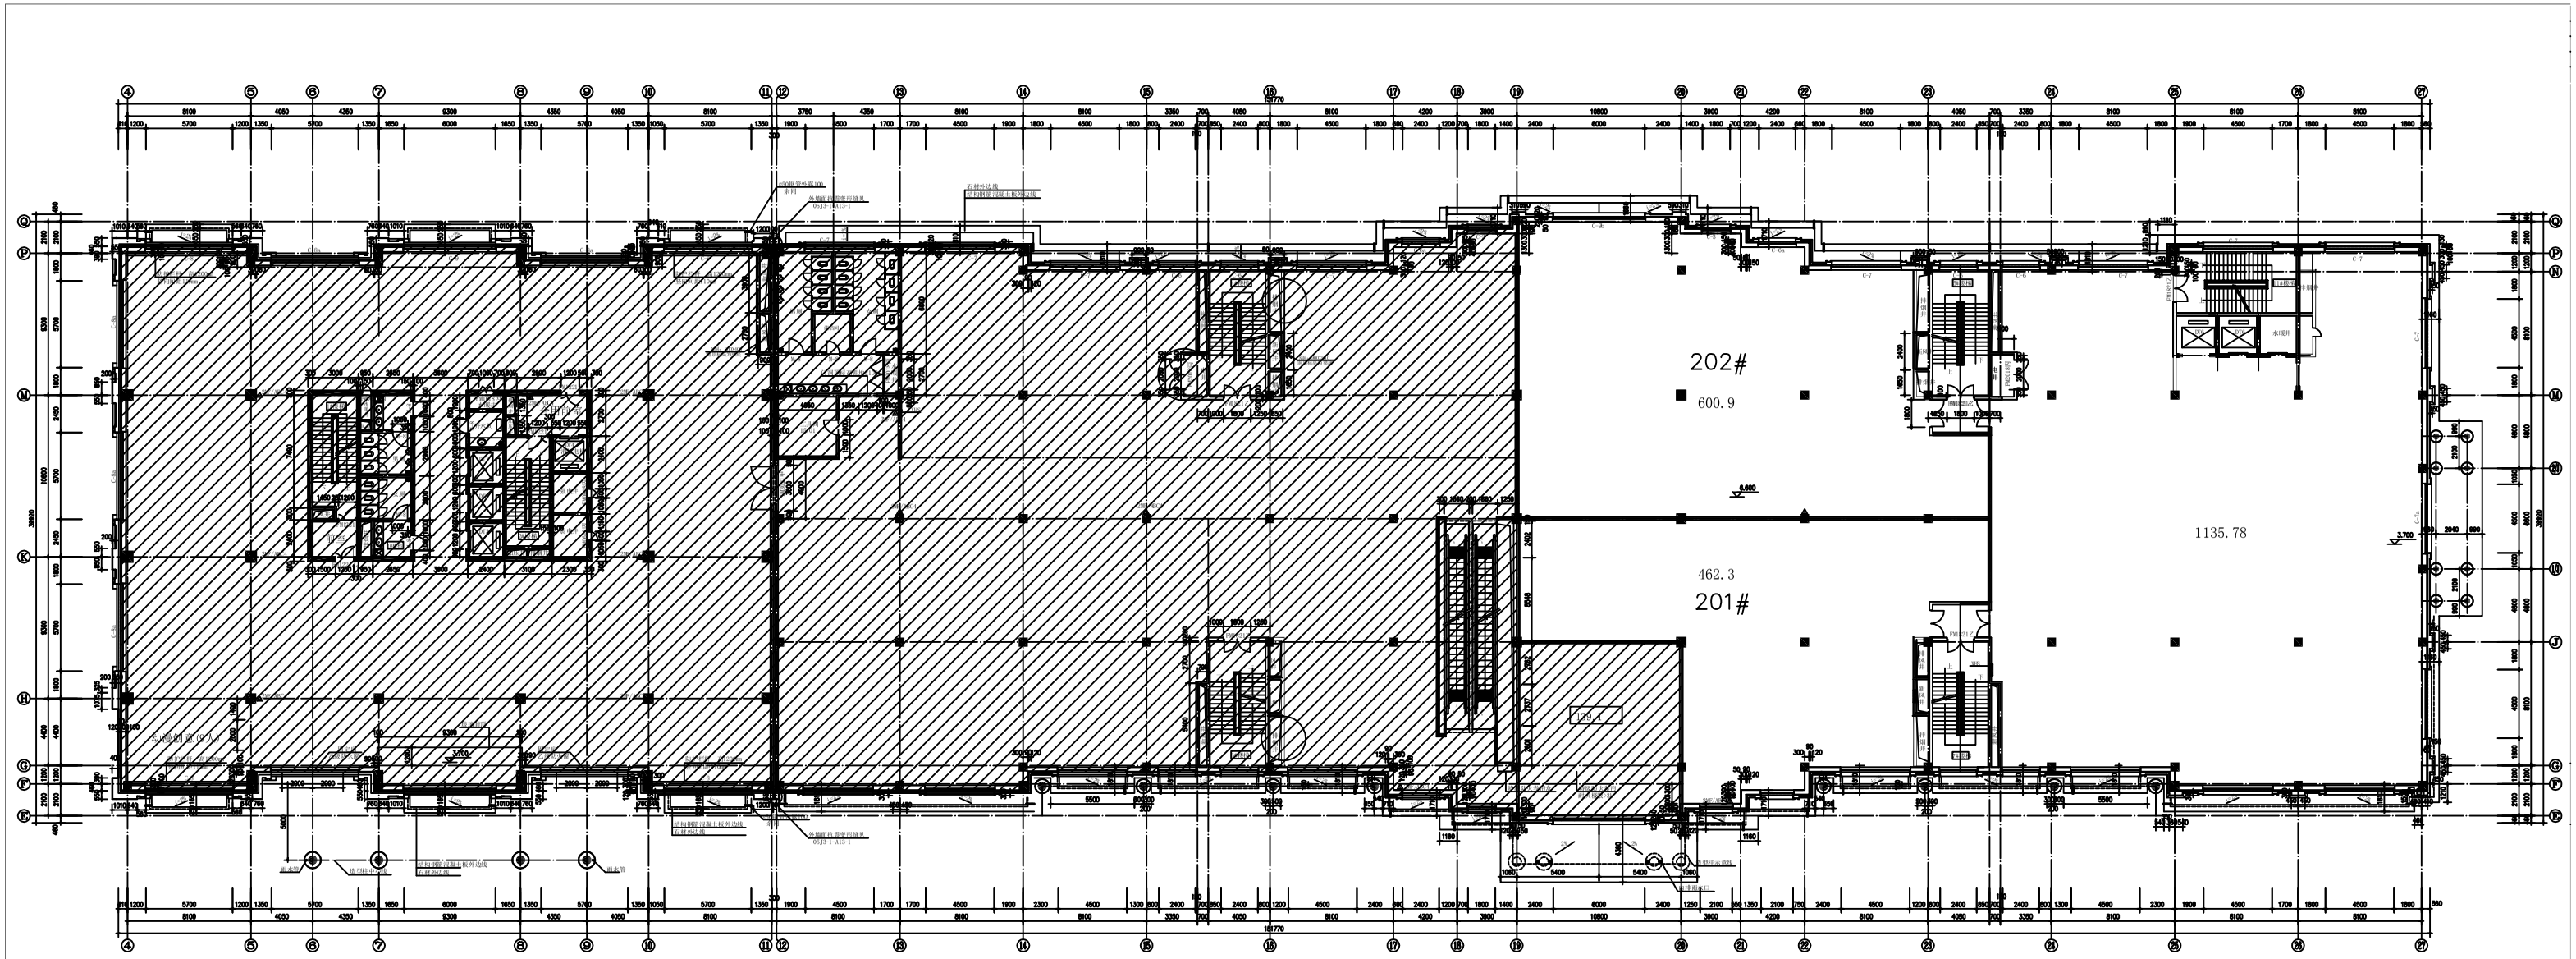


说明：

1. 本层建筑面积：4658.20平方米;设自动喷淋灭火系统,防火分区为2个,见防火分区平面示意图;
2. 图中外墙凹深部位为钢筋混凝土墙，其余为陶粒混凝土砌块墙，外墙300mm厚，定位及尺寸详平面图。
3. 内墙材料除局部为500厚钢筋混凝土外，均为200mm厚陶粒混凝土砌块砌筑，轴线均分。
4. 为乙种防火门，为甲级防火门，详见门窗表。
5. 为乙种防火窗，详见门窗表。
6. 为乙种防火卷帘门，详见门窗表。
7. 为防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
8. 为防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
9. 为甲级防火门，详见门窗表。
10. 为甲级防火窗，详见门窗表。
11. 为乙级防火门，详见门窗表。
12. 为乙级防火窗，详见门窗表。
13. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
14. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
15. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
16. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
17. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
18. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
19. 为甲级防火门，详见门窗表。
20. 为乙级防火门，详见门窗表。
21. 为甲级防火窗，详见门窗表。
22. 为乙级防火窗，详见门窗表。
23. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
24. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
25. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
26. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
27. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
28. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
29. 为甲级防火门，详见门窗表。
30. 为乙级防火门，详见门窗表。
31. 为甲级防火窗，详见门窗表。
32. 为乙级防火窗，详见门窗表。
33. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
34. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
35. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
36. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
37. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
38. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
39. 为甲级防火门，详见门窗表。
40. 为乙级防火门，详见门窗表。
41. 为甲级防火窗，详见门窗表。
42. 为乙级防火窗，详见门窗表。
43. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
44. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
45. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
46. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
47. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
48. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
49. 为甲级防火门，详见门窗表。
50. 为乙级防火门，详见门窗表。
51. 为甲级防火窗，详见门窗表。
52. 为乙级防火窗，详见门窗表。
53. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
54. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
55. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
56. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
57. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
58. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
59. 为甲级防火门，详见门窗表。
60. 为乙级防火门，详见门窗表。
61. 为甲级防火窗，详见门窗表。
62. 为乙级防火窗，详见门窗表。
63. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
64. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
65. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
66. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
67. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
68. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
69. 为甲级防火门，详见门窗表。
70. 为乙级防火门，详见门窗表。
71. 为甲级防火窗，详见门窗表。
72. 为乙级防火窗，详见门窗表。
73. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
74. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
75. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
76. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
77. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
78. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
79. 为甲级防火门，详见门窗表。
80. 为乙级防火门，详见门窗表。
81. 为甲级防火窗，详见门窗表。
82. 为乙级防火窗，详见门窗表。
83. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
84. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
85. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
86. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
87. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
88. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
89. 为甲级防火门，详见门窗表。
90. 为乙级防火门，详见门窗表。
91. 为甲级防火窗，详见门窗表。
92. 为乙级防火窗，详见门窗表。
93. 为甲级防火卷帘门，详见门窗表。
94. 为乙级防火卷帘门，详见门窗表。
95. 为甲级防火隔墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
96. 为乙级防火隔墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
97. 为甲级防火墙，墙体耐火极限不低于3.00小时。
98. 为乙级防火墙，墙体耐火极限不低于1.50小时。
99. 为甲级防火门，详见门窗表。
100. 为乙级防火门，详见门窗表。

二层平面图 1：100

二层层高4.8米